



检测报告

报告编号 A2220324064103C 第 1 页 共 24 页

委托单位 北京绿色动力再生能源有限公司

委托单位地址 北京市密云区巨各庄镇政府 208 室-27 (巨各庄镇集中办公区)

受测单位 北京绿色动力再生能源有限公司

受测单位地址 北京市密云区巨各庄镇政府 208 室-27 (巨各庄镇集中办公区)

检测类别 焚烧炉废气

检测目的 自检

编制:

审核:

签发:

签发日期:

华测检测认证集团北京有限公司



采样日期: 2022 年 08 月 19 日

检测日期: 2022 年 08 月 19 日~2022 年 08 月 28 日

查询码: No.16710304DF

报告说明

报告编号 A2220324064103C

第 2 页 共 24 页

1. 检测地点:

CTI 实验室 北京市大兴区北京经济技术开发区科创十四街99号21幢。

2. 检测报告无“检验检测专用章”及报告骑缝章无效。

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5. 本报告不对送检样品信息真实性及检测目的负责。

6. 检测目的为自测的报告不能应用于环境管理用途。

7. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

8. 未经CTI书面批准，不得部分复制检测报告。

9. 对本报告有异议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

10. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

11. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 3 页 共 24 页

表 1:

样品信息:				
检测类别	采样点	样品状态	采样日期	采样方式
焚烧炉废气	1号焚烧炉废气排口	完好	2022-08-19	连续
	2号焚烧炉废气排口	完好	2022-08-19	连续

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 4 页 共 24 页

表 2:

焚烧炉废气						
检测结果:						
采样点	检测项目 (样品编号)	结果		额定功率 t/h	排气筒高度 m	燃料
1 号焚烧炉废气排口	烟气黑度	林格曼, 级	<1	/	80	生活垃圾
	氟化氢 BJO72748003	排放浓度 mg/m ³	0.18			
		折算浓度 mg/m ³	0.15			
		排放速率 kg/h	8.0×10 ⁻³			
	颗粒物 BJO72748004	排放浓度 mg/m ³	<1.0			
		折算浓度 mg/m ³	<0.8			
		排放速率 kg/h	<0.044			
	氯化氢 BJO72748005	排放浓度 mg/m ³	1.8			
		折算浓度 mg/m ³	1.4			
		排放速率 kg/h	0.080			
	二氧化硫 BJO72748001	排放浓度 mg/m ³	6			
		折算浓度 mg/m ³	5			
		排放速率 kg/h	0.3			
	氮氧化物 BJO72748001	排放浓度 mg/m ³	268			
		折算浓度 mg/m ³	216			
		排放速率 kg/h	11.9			
	一氧化碳 BJO72748001	排放浓度 mg/m ³	<3			
		折算浓度 mg/m ³	<2			
		排放速率 kg/h	<0.1			

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 5 页 共 24 页

附：烟气参数

点位	检测项目	大气压 kPa	截面积 m ²	含氧量%	含湿量%	基准含氧量%	标干烟气流量 m ³ /h	烟气流速 m/s	烟气温度 ℃
1号 焚烧 炉 废 气 排 口	颗粒物 氟化氢 氯化氢 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳	98.5	1.7671	8.6	24.00	11	44489	15.6	176.3

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 6 页 共 24 页

表 3:

焚烧炉废气						
检测结果:						
采样点	检测项目 (样品编号)	结果		额定功率 t/h	排气筒高度 m	燃料
2 号焚烧炉废气排口	烟气黑度	林格曼, 级	<1	/	80	生活垃圾
	氟化氢 BJO72748008	排放浓度 mg/m ³	0.49			
		折算浓度 mg/m ³	0.37			
		排放速率 kg/h	0.021			
	颗粒物 BJO72748009	排放浓度 mg/m ³	4.6			
		折算浓度 mg/m ³	3.5			
		排放速率 kg/h	0.19			
	氯化氢 BJO72748010	排放浓度 mg/m ³	1.6			
		折算浓度 mg/m ³	1.2			
		排放速率 kg/h	0.068			
	二氧化硫 BJO72748006	排放浓度 mg/m ³	17			
		折算浓度 mg/m ³	13			
		排放速率 kg/h	0.72			
	氮氧化物 BJO72748006	排放浓度 mg/m ³	232			
		折算浓度 mg/m ³	174			
		排放速率 kg/h	9.81			
	一氧化碳 BJO72748006	排放浓度 mg/m ³	<3			
		折算浓度 mg/m ³	<2			
		排放速率 kg/h	<0.1			

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 7 页 共 24 页

附：烟气参数

点位	检测项目	大气压 kPa	截面积 m ²	含氧量%	含湿量%	基准含氧量%	标干烟气流量 m ³ /h	烟气流速 m/s	烟气温度 ℃
2号 焚烧 炉 废 气 排 口	氯化氢 氟化氢 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 颗粒物	98.79	1.7671	7.7	22.4	11	42299	14.1	164.2

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 8 页 共 24 页

表 4:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
1 号焚烧炉 废气排口	镉及其化合物 BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m ³	<7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<4×10 ⁻⁷			
	镉及其化合物 BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	<6×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<4×10 ⁻⁷			
	镉及其化合物 BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	<6×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<3×10 ⁻⁷			
	铊及其化合物 BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	<7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<4×10 ⁻⁷			
	铊及其化合物 BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	<6×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<4×10 ⁻⁷			
	铊及其化合物 BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	<6×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<3×10 ⁻⁷			
	镉、铊及其化合物 ⁽¹⁾ BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	4×10 ⁻⁷			
	镉、铊及其化合物 ⁽¹⁾ BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	6×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	4×10 ⁻⁷			
	镉、铊及其化合物 ⁽¹⁾ BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	6×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	3×10 ⁻⁷			
测定均值			排放浓度 mg/m ³	8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	6×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	4×10 ⁻⁷			

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 9 页 共 24 页

表 4:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
1 号焚烧炉 废气排口	铈及其化合物 BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁷			
	铈及其化合物 BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵			
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁷			
	铈及其化合物 BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵			
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁷			
	砷及其化合物 BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁶			
	砷及其化合物 BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁶			
	砷及其化合物 BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁶			
	铅及其化合物 BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	8×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	7×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	4×10 ⁻⁵			
	铅及其化合物 BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	6×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	5×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	3×10 ⁻⁵			
	铅及其化合物 BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	5×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	4×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	2×10 ⁻⁵			
铬及其化合物 BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	0.0119				
		折算浓度 mg/m ³	0.0103				
		排放速率 kg/h	5.54×10 ⁻⁴				

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 10 页 共 24 页

表 4:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
1 号焚烧炉 废气排口	铬及其化合物 BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	7.4×10 ⁻³	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m ³	5.6×10 ⁻³			
			排放速率 kg/h	3.3×10 ⁻⁴			
	铬及其化合物 BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	5.8×10 ⁻³			
			折算浓度 mg/m ³	4.7×10 ⁻³			
			排放速率 kg/h	2.5×10 ⁻⁴			
	钴及其化合物 BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	1.67×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	1.44×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	7.78×10 ⁻⁶			
	钴及其化合物 BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	8.1×10 ⁻⁵			
			折算浓度 mg/m ³	6.2×10 ⁻⁵			
			排放速率 kg/h	3.6×10 ⁻⁶			
	钴及其化合物 BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	5.8×10 ⁻⁵			
			折算浓度 mg/m ³	4.7×10 ⁻⁵			
			排放速率 kg/h	2.5×10 ⁻⁶			
	铜及其化合物 BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	5×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	4×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	2×10 ⁻⁵			
	铜及其化合物 BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁶			
	铜及其化合物 BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	4×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	3×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	2×10 ⁻⁵			
锰及其化合物 BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	1.23×10 ⁻³				
		折算浓度 mg/m ³	1.06×10 ⁻³				
		排放速率 kg/h	5.73×10 ⁻⁵				
锰及其化合物 BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	5.3×10 ⁻⁴				
		折算浓度 mg/m ³	4.0×10 ⁻⁴				
		排放速率 kg/h	2.4×10 ⁻⁵				

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 11 页 共 24 页

表 4:

焚烧炉废气								
检测结果:								
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料	
1 号焚烧炉 废气排口	锰及其化合物 BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	4.8×10 ⁻⁴	/	80	生活垃圾	
			折算浓度 mg/m ³	3.9×10 ⁻⁴				
			排放速率 kg/h	2.1×10 ⁻⁵				
	镍及其化合物 BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	3.0×10 ⁻³				
			折算浓度 mg/m ³	2.6×10 ⁻³				
			排放速率 kg/h	1.4×10 ⁻⁴				
	镍及其化合物 BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	3.5×10 ⁻³				
			折算浓度 mg/m ³	2.7×10 ⁻³				
			排放速率 kg/h	1.6×10 ⁻⁴				
	镍及其化合物 BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	2.2×10 ⁻³				
			折算浓度 mg/m ³	1.8×10 ⁻³				
			排放速率 kg/h	9.6×10 ⁻⁵				
	镉、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 ⁽¹⁾ BJO72748014	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	0.0177				
			折算浓度 mg/m ³	0.0153				
			排放速率 kg/h	8.25×10 ⁻⁴				
	镉、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 ⁽¹⁾ BJO72748015	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	0.0123				
			折算浓度 mg/m ³	9.4×10 ⁻³				
			排放速率 kg/h	5.51×10 ⁻⁴				
	镉、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 ⁽¹⁾ BJO72748016	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	9.5×10 ⁻³				
			折算浓度 mg/m ³	7.7×10 ⁻³				
			排放速率 kg/h	4.1×10 ⁻⁴				
	测定均值			排放浓度 mg/m ³				0.0132
				折算浓度 mg/m ³				0.0108
				排放速率 kg/h				5.95×10 ⁻⁴
汞及其化合物 BJO72748011	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	<2.5×10 ⁻³					
		折算浓度 mg/m ³	<2.2×10 ⁻³					
		排放速率 kg/h	<1.2×10 ⁻⁴					
汞及其化合物 BJO72748012	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	<2.5×10 ⁻³					
		折算浓度 mg/m ³	<1.9×10 ⁻³					
		排放速率 kg/h	<1.1×10 ⁻⁴					

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 12 页 共 24 页

表 4:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频 次	检测结果		额定功 率 (t/h)	排气 筒高 度 m	燃 料
1 号焚烧炉 废气排口	汞及其化合物 BJO72748013	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	<2.5×10 ⁻³	/	80	生 活 垃 圾
			折算浓度 mg/m ³	<2.0×10 ⁻³			
			排放速率 kg/h	<1.1×10 ⁻⁴			
	测定均值		排放浓度 mg/m ³	<2.5×10 ⁻³			
			折算浓度 mg/m ³	<2.0×10 ⁻³			
			排放速率 kg/h	<1.1×10 ⁻⁴			

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 13 页 共 24 页

附：烟气参数

点位	检测项目	频次	大气压 kPa	截面积 m ²	含氧量%	含湿量%	基准含氧量%	标干烟气流量 m ³ /h	烟气流速 m/s	烟气温度 ℃
1号 焚烧 炉废 气排 口	锑、砷、铅、 铬、钴、铜、 锰、镍、汞、 铊、镉及其化 合物	第 1 次	98.5	1.7671	9.4	23.40	11	46591	16.2	175.8
		第 2 次	98.6	1.7671	7.9	24.20	11	44837	15.7	176.1
		第 3 次	98.7	1.7671	8.6	23.00	11	43474	15.0	177.0

备注：1、“□”表示该项目结果为各组分检测结果之和，当组分物质排放浓度小于检出限时，以排放浓度、折算浓度、排放速率各自结果的二分之一参与合计计算。

2、排气筒高度由客户提供。

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 14 页 共 24 页

表 5:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
2 号焚烧炉 废气排口	镉及其化合物 BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m ³	<7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<4×10 ⁻⁷			
	镉及其化合物 BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	<7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<3×10 ⁻⁷			
	镉及其化合物 BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	<7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<3×10 ⁻⁷			
	铊及其化合物 BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	<7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<4×10 ⁻⁷			
	铊及其化合物 BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	<7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<3×10 ⁻⁷			
	铊及其化合物 BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	<7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	<3×10 ⁻⁷			
	镉、铊及其化合物 ^[1] BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	4×10 ⁻⁷			
	镉、铊及其化合物 ^[1] BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	3×10 ⁻⁷			
	镉、铊及其化合物 ^[1] BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	8×10 ⁻⁶			
			折算浓度 mg/m ³	7×10 ⁻⁶			
			排放速率 kg/h	3×10 ⁻⁷			
测定均值		排放浓度 mg/m ³	8×10 ⁻⁶				
		折算浓度 mg/m ³	7×10 ⁻⁶				
		排放速率 kg/h	3×10 ⁻⁷				

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 15 页 共 24 页

表 5:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
2 号焚烧炉 废气排口	铈及其化合物 BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁷			
	铈及其化合物 BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵			
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁷			
	铈及其化合物 BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵			
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁷			
	砷及其化合物 BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁶			
	砷及其化合物 BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁶			
	砷及其化合物 BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	<9×10 ⁻⁶			
	铅及其化合物 BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	8×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	7×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	4×10 ⁻⁵			
	铅及其化合物 BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	1.3×10 ⁻³			
			折算浓度 mg/m ³	1.1×10 ⁻³			
			排放速率 kg/h	5.6×10 ⁻⁵			
铅及其化合物 BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	1.3×10 ⁻³				
		折算浓度 mg/m ³	1.2×10 ⁻³				
		排放速率 kg/h	5.6×10 ⁻⁵				
铬及其化合物 BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	0.0214				
		折算浓度 mg/m ³	0.0180				
		排放速率 kg/h	9.59×10 ⁻⁴				

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 16 页 共 24 页

表 5:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
2 号焚烧炉 废气排口	铬及其化合物 BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	0.0151	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m ³	0.0124			
			排放速率 kg/h	6.54×10 ⁻⁴			
	铬及其化合物 BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	0.0455			
			折算浓度 mg/m ³	0.0410			
			排放速率 kg/h	1.96×10 ⁻³			
	钴及其化合物 BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	1.27×10 ⁻³			
			折算浓度 mg/m ³	1.07×10 ⁻³			
			排放速率 kg/h	5.69×10 ⁻⁵			
	钴及其化合物 BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	2.35×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	1.93×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	1.02×10 ⁻⁵			
	钴及其化合物 BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	5.53×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	4.98×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	2.38×10 ⁻⁵			
	铜及其化合物 BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	5×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	4×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	2×10 ⁻⁵			
	铜及其化合物 BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	9×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	7×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	4×10 ⁻⁵			
	铜及其化合物 BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	3×10 ⁻⁴			
			折算浓度 mg/m ³	3×10 ⁻⁴			
			排放速率 kg/h	1×10 ⁻⁵			
锰及其化合物 BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	6.21×10 ⁻³				
		折算浓度 mg/m ³	5.22×10 ⁻³				
		排放速率 kg/h	2.78×10 ⁻⁴				
锰及其化合物 BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	1.25×10 ⁻³				
		折算浓度 mg/m ³	1.02×10 ⁻³				
		排放速率 kg/h	5.42×10 ⁻⁵				

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 17 页 共 24 页

表 5:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
2 号焚烧炉 废气排口	锰及其化合物 BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	2.00×10 ⁻³	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m ³	1.80×10 ⁻³			
			排放速率 kg/h	8.60×10 ⁻⁵			
	镍及其化合物 BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	0.0573			
			折算浓度 mg/m ³	0.0482			
			排放速率 kg/h	2.57×10 ⁻³			
	镍及其化合物 BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	0.0112			
			折算浓度 mg/m ³	9.2×10 ⁻³			
			排放速率 kg/h	4.85×10 ⁻⁴			
	镍及其化合物 BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	0.0212			
			折算浓度 mg/m ³	0.0191			
			排放速率 kg/h	9.12×10 ⁻⁴			
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 [□] BJO72748020	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	0.0876			
			折算浓度 mg/m ³	0.0736			
			排放速率 kg/h	3.92×10 ⁻³			
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 [□] BJO72748021	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	0.0301			
			折算浓度 mg/m ³	0.0247			
			排放速率 kg/h	1.30×10 ⁻³			
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 [□] BJO72748022	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	0.0710			
			折算浓度 mg/m ³	0.0640			
			排放速率 kg/h	3.05×10 ⁻³			
测定均值			排放浓度 mg/m ³	0.0629			
			折算浓度 mg/m ³	0.0541			
			排放速率 kg/h	2.76×10 ⁻³			
汞及其化合物 BJO72748017	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	<2.5×10 ⁻³				
		折算浓度 mg/m ³	<2.1×10 ⁻³				
		排放速率 kg/h	<1.1×10 ⁻⁴				
汞及其化合物 BJO72748018	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	<2.5×10 ⁻³				
		折算浓度 mg/m ³	<2.0×10 ⁻³				
		排放速率 kg/h	<1.1×10 ⁻⁴				

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 18 页 共 24 页

表 5:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
2号焚烧炉 废气排口	汞及其化合物 BJO72748019	第 3 次	排放浓度 mg/m^3	$<2.5 \times 10^{-3}$	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m^3	$<2.3 \times 10^{-3}$			
			排放速率 kg/h	$<1.1 \times 10^{-4}$			
	测定均值	排放浓度 mg/m^3	$<2.5 \times 10^{-3}$				
		折算浓度 mg/m^3	$<2.1 \times 10^{-3}$				
		排放速率 kg/h	$<1.1 \times 10^{-4}$				

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 19 页 共 24 页

附：烟气参数

点位	检测项目	频次	大气压 kPa	截面积 m ²	含氧量 %	含湿 量%	基准含 氧量%	标干烟 气流量 m ³ /h	烟气流 速 m/s	烟气温 度℃
2号 焚烧 炉废 气排 口	锑、砷、铅、 铬、钴、铜、 锰、镍、铈、 镉、汞及其化 合物	第 1 次	98.82	1.7671	9.1	22.1	11	44804	14.9	164.9
		第 2 次	98.83	1.7671	8.8	23.5	11	43320	14.7	165.8
		第 3 次	98.87	1.7671	9.9	23.1	11	43011	14.5	165.4

备注：1、“□”表示该项目结果为各组分检测结果之和，当组分物质排放浓度小于检出限时，以排放浓度、折算浓度、排放速率各自结果的二分之一参与合计算。
2、排气筒高度由客户提供。

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 20 页 共 24 页

附：执行标准

检测类别	检测项目	生活垃圾焚烧 污染控制标准 GB18485-2014 及修改单 表 4	单位
焚烧炉废气	镉、铊及其化合物	0.1 (测定均值)	mg/m ³
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、 镍及其化合物	1.0 (测定均值)	mg/m ³
	汞及其化合物	0.05 (测定均值)	mg/m ³
	颗粒物	30 (1 小时均值)	mg/m ³
	氯化氢	60 (1 小时均值)	mg/m ³
	二氧化硫	100 (1 小时均值)	mg/m ³
	氮氧化物	300 (1 小时均值)	mg/m ³
	一氧化碳	100 (1 小时均值)	mg/m ³
	氟化氢	---	mg/m ³
	烟气黑度	---	林格曼, 级

备注：“---”表示执行标准未对该项目作限值。

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 21 页 共 24 页

表 6:

测试方法及检出限、仪器设备:

样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及编号
焚烧炉废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	电子天平 TTE20181096
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3 mg/m ³	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 TTE20200177 大流量低浓度烟尘 气测试仪 TTE20211991
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3 mg/m ³	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 TTE20200177 大流量低浓度烟尘 气测试仪 TTE20211991
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.9 mg/m ³	紫外可见分光光度 计 TTE20180265
	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m ³	测汞仪 TTE20152405
	镉及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.000008 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	铊及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.000008 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 22 页 共 24 页

表 6:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及编号
焚烧炉废气	锑及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (含修改单) HJ 657-2013	0.00002 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	砷及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (含修改单) HJ 657-2013	0.0002 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	铅及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (含修改单) HJ 657-2013	0.0002 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	铬及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (含修改单) HJ 657-2013	0.0003 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	钴及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (含修改单) HJ 657-2013	0.000008 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	铜及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (含修改单) HJ 657-2013	0.0002 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	锰及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (含修改单) HJ 657-2013	0.00007 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	镍及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (含修改单) HJ 657-2013	0.0001 mg/m ³	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018	3 mg/m ³	低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 TTE20200177 大流量低浓度烟尘 气测试仪 TTE20211991

检测结果

报告编号

A2220324064103C

第 23 页 共 24 页

表 6:


测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及编号
焚烧炉废气	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019	0.08 mg/m ³	离子色谱仪 (IC) TTE20110260
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/	林格曼烟气浓度图 TTE20182104 林格曼烟气浓度图 TTE20182103

检测结果

报告编号
附：检测布点图

A2220324064103C

第 24 页 共 24 页

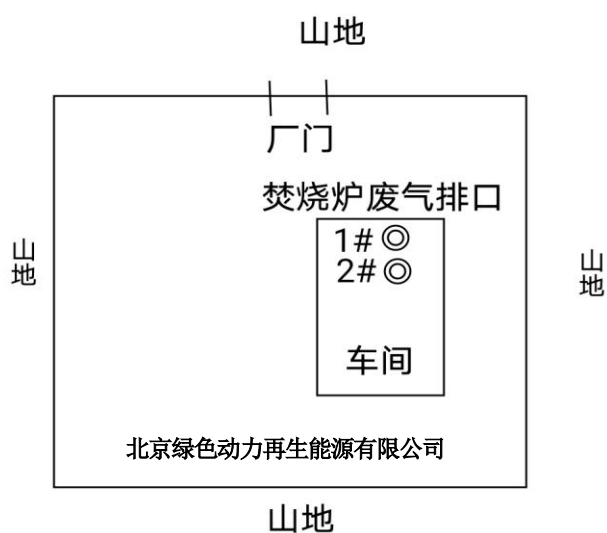

说明：◎焚烧炉废气采样点

报告结束